

## RELATÓRIO DE VACINAS RECEBIDAS

Atualizado em 30/12/2021.

Nº	DATA	FABRICANTE	QUANTIDADE
1	19/01/2021	CORONAVAC	5
2	25/01/2021	ASTRAZENECA	20
3	01/02/2021	CORONAVAC	5
4	01/02/2021	CORONAVAC	20
5	08/02/2021	CORONAVAC	50
6	25/02/2021	CORONAVAC	30
7	25/02/2021	ASTRAZENECA	30
8	04/03/2021	CORONAVAC	40
9	11/03/2021	CORONAVAC	70
10	18/03/2021	CORONAVAC	90
11	23/03/2021	CORONAVAC	80
12	23/03/2021	ASTRAZENECA	10
13	26/03/2021	ASTRAZENECA	40
14	26/03/2021	CORONAVAC	40
15	02/04/2021	ASTRAZENECA	5
16	02/04/2021	CORONAVAC	180
17	09/04/2021	ASTRAZENECA	45
18	09/04/2021	CORONAVAC	40
19	16/04/2021	ASTRAZENECA	60
20	16/04/2021	CORONAVAC	50
21	23/04/2021	ASTRAZENECA	60
22	23/04/2021	CORONAVAC	10
23	30/04/2021	ASTRAZENECA	90
24	04/05/2021	ASTRAZENECA	110
25	04/05/2021	CORONAVAC	10
26	10/05/2021	CORONAVAC	10
27	14/05/2021	ASTRAZENECA	30
28	14/05/2021	CORONAVAC	30
29	19/05/2021	CORONAVAC	60
30	24/05/2021	PFIZER	36
31	27/05/2021	ASTRAZENECA	95
32	04/06/2021	ASTRAZENECA	105
33	04/06/2021	PFIZER	12
34	10/06/2021	ASTRAZENECA	30
35	10/06/2021	PFIZER	48
36	11/06/2021	ASTRAZENECA	10
37	16/06/2021	ASTRAZENECA	40
38	18/06/2021	PFIZER	36
39	24/06/2021	ASTRAZENECA	50
40	25/06/2021	JANSSEN	25

41	25/06/2021	PFIZER	48
42	25/06/2021	CORONAVAC	30
43	29/06/2021	ASTRAZENECA	100
44	01/07/2021	ASTRAZENECA	85
45	01/07/2021	PFIZER	18
46	05/07/2021	JANSSEN	50
47	05/07/2021	PFIZER	42
48	09/07/2021	CORONAVAC	10
49	09/07/2021	PFIZER	36
50	14/07/2021	ASTRAZENECA	90
51	14/07/2021	CORONAVAC	30
52	16/07/2021	ASTRAZENECA	140
53	21/07/2021	ASTRAZENECA	50
54	21/07/2021	PFIZER	12
55	21/07/2021	ASTRAZENECA	10
56	21/07/2021	CORONAVAC	10
57	29/07/2021	CORONAVAC	10
58	29/07/2021	PFIZER	48
59	29/07/2021	CORONAVAC	20
60	03/08/2021	ASTRAZENECA	50
61	03/08/2021	ASTRAZENECA	20
62	03/08/2021	PFIZER	36
63	03/08/2021	CORONAVAC	100
64	05/08/2021	PFIZER	78
65	05/08/2021	CORONAVAC	30
66	10/08/2021	ASTRAZENECA	25
67	10/08/2021	ASTRAZENECA	30
68	10/08/2021	PFIZER	36
69	11/08/2021	PFIZER	36
70	11/08/2021	CORONAVAC	10
71	13/08/2021	PFIZER	30
72	13/08/2021	CORONAVAC	10
73	17/08/2021	PFIZER	18
74	17/08/2021	CORONAVAC	20
75	18/08/2021	ASTRAZENECA	80
76	18/08/2021	PFIZER	42
77	21/08/2021	PFIZER	18
78	21/08/2021	CORONAVAC	20
79	24/08/2021	PFIZER	12
80	24/08/2021	CORONAVAC	25
81	24/08/2021	ASTRAZENECA	45
82	27/08/2021	PFIZER	60
83	27/08/2021	CORONAVAC	150
84	31/08/2021	ASTRAZENECA	10


85	31/08/2021	PFIZER	24
86	03/09/2021	CORONAVAC	10
87	03/09/2021	PFIZER	12
88	03/09/2021	ASTRAZENECA	35
89	08/09/2021	CORONAVAC	50
90	08/09/2021	PFIZER	72
91	10/09/2021	PFIZER	48
92	15/09/2021	CORONAVAC	20
93	15/09/2021	PFIZER	48
94	17/09/2021	ASTRAZENECA	40
95	23/09/2021	CORONAVAC	20
96	23/09/2021	ASTRAZENECA	35
97	23/09/2021	PFIZER	126
98	27/09/2021	ASTRAZENECA	15
99	27/09/2021	PFIZER	162
100	04/10/2021	ASTRAZENECA	5
101	04/10/2021	CORONAVAC	30
102	04/10/2021	PFIZER	168
103	07/10/2021	ASTRAZENECA	75
104	07/10/2021	PFIZER	78
105	13/10/2021	PFIZER	60
106	20/10/2021	PFIZER	54
107	26/10/2021	PFIZER	66
108	03/11/2021	PFIZER	78
109	05/11/2021	PFIZER	66
110	16/11/2021	PFIZER	72
111	19/11/2021	PFIZER	78
112	25/11/2021	PFIZER	42
113	01/12/2021	PFIZER	84
114	09/12/2021	JANSSEN	35
115	09/12/2021	PFIZER	108
116	16/12/2021	JANSSEN	30
117	20/12/2021	PFIZER	36
118	28/12/2021	PFIZER	228
		<b>TOTAL</b>	<b>5.747</b>

Fonte: Monitoramento da Imunização Covid-19. (<https://vacina.saude.rs.gov.br>)

## VACINAS RECEBIDAS X APLICADAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
DOSES RECEBIDAS	5.747	100%
DOSES APLICADAS	5.327	92,7%

## VACINAS RECEBIDAS X APLICADAS

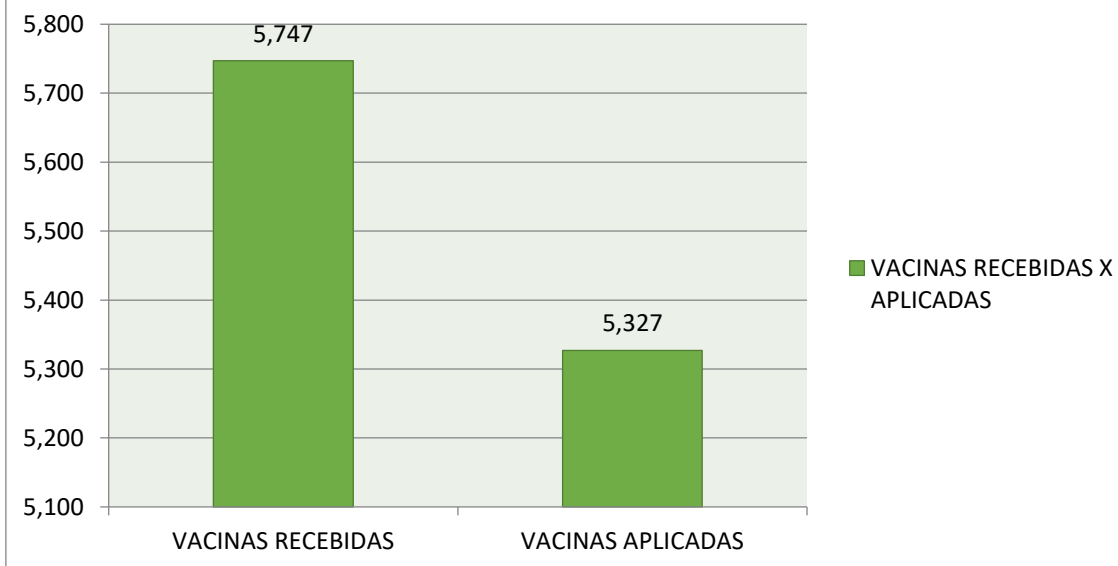


Fonte: Monitoramento da Imunização Covid-19. (<https://vacina.saude.rs.gov.br>)

## VACINAS RECEBIDAS POR FABRICANTE

FABRICANTE	QUANTIDADE	%
CORONAVAC	1.425	24,79%
ASTRAZENECA	1.770	30,80%
PFIZER	2.412	41,97%
JANSSEN	140	2,44%
<b>TOTAL</b>	<b>5.747</b>	<b>100%</b>

## VACINAS RECEBIDAS POR FABRICANTE

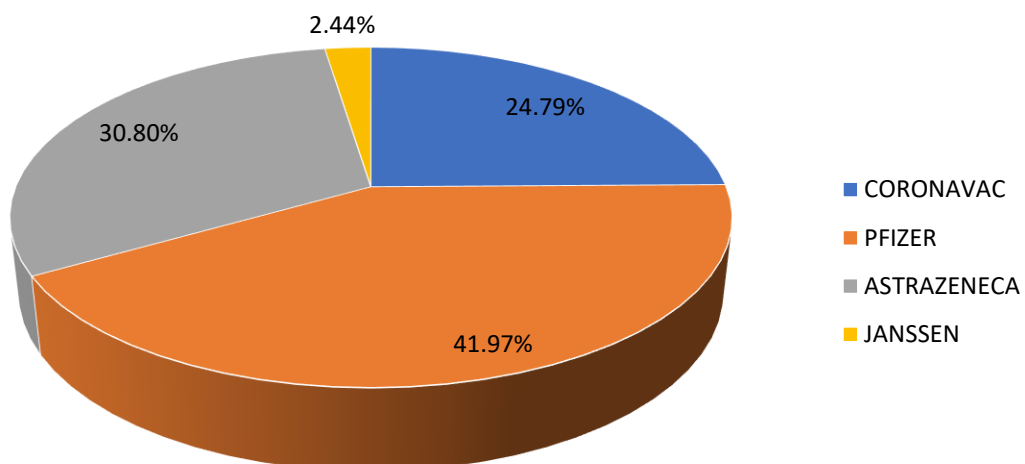

Fonte: Monitoramento da Imunização Covid-19. (<https://vacina.saude.rs.gov.br>)